


dakplan
1 : 50

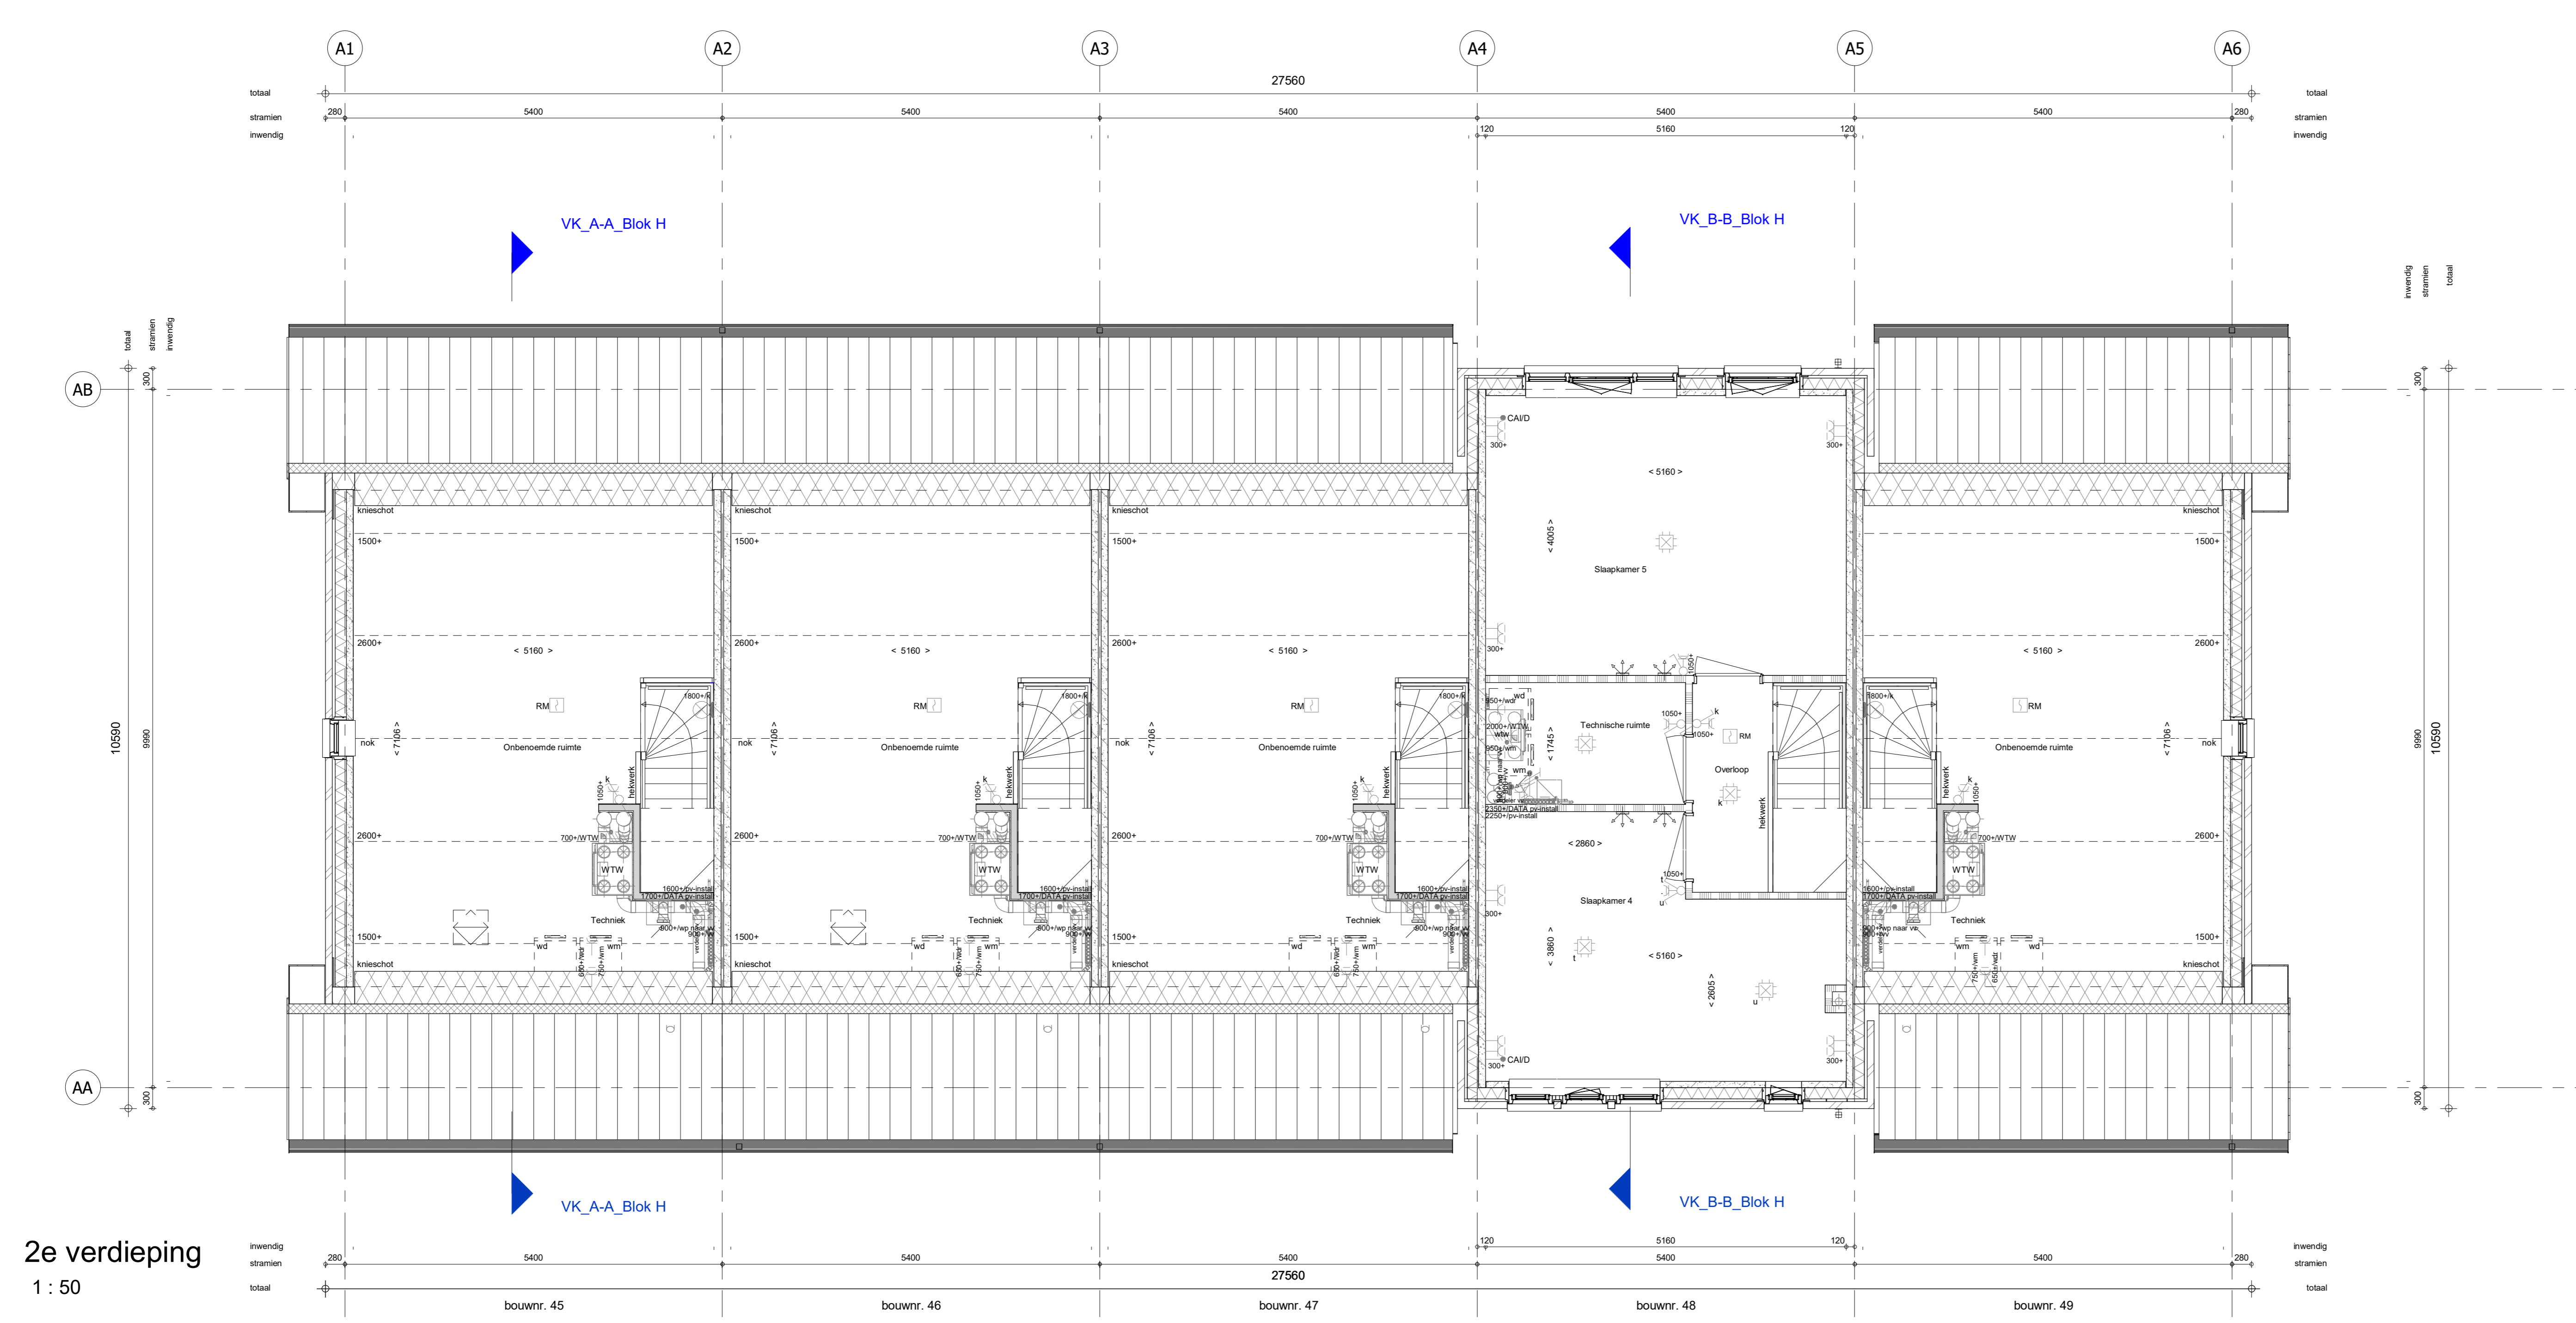

2e verdieping
1 : 50

- ELEKTRISCHE INSTALLATIE**
- Aansluitpunt 1 fase, nul en beschermingscontact, pv-install bedraad, niet afgemonteerd (loos in mk)
 - Aansluitpunt voeding PV-installatie (indien PV-install aanwezig)
 - Aansluitpunt niet bedraad
 - Leze leiding wordt bedraad met CAI en UTP kabel, niet afgemonteerd, en op rol in meterkast (pv-inst alleen bedraad met UTP kabel)
 - Aansluitpunt TV wordt bedraad met CAI en UTP kabel, afgemonteerd met CAI wandcontactdoos en female-stekkerje in meterkast
 - Aansluitpunt DATA wordt bedraad met CAI en UTP kabel, afgemonteerd met RJ45 wandcontactdoos en RJ45 stekkerje in meterkast (afgemonteerd DATA indien PV-install aanwezig)
 - Armatuur met invoegpunt aan buitenzijde, op wand
 - Bel
 - Centraal aardpunt
 - Centraaldoos lbv verlichting
 - Drukknop
 - Enkelpolige schakelaar met wandcontactdoos, verhoogde aanrakingsveiligheid
 - Aansluitpunt lbv armatuur op wand
 - Melder, rook, optisch op licht conform NEN 2555
 - Schakelaar, 1-polig
 - Schakelaar, 1-polig, met ingebouwde signaallamp, scene schakelaar "ALLES UIT" free@home
 - Schakelaar, serie
 - Schakelaar, wissel
 - Schakelaar, wissel/enkelpolig
 - Schakelaar, wissel/enkelpolig met ingebouwde signaallamp
 - Schakelaar, 3-standen lbv bediening ventilatie
 - Sturing naar wp (B)
 - Buitenvoeler
 - Verdeelinrichting
 - Wandcontactdoos 1-voudig met beschermingscontact, verhoogde aanrakingsveiligheid
 - Wandcontactdoos 1-voudig met beschermingscontact, waterdicht
 - Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, verhoogde aanrakingsveiligheid
 - Wandcontactdoos met wisselschakelaar, verhoogde aanrakingsveiligheid
 - Wandcontactdoos, perilex, 2x230V lbv fornuis
 - Wandcontactdoos, perilex, mv 230V, WP 400V
- OPSTELPLAATS**
- wm = wasmachine
 - wd = wasdroger
- OPSTELPLAATS**
- opstelplaats verdeler-voerverwarming
 - opstelplaats verwarmingselement in badkamer elektrisch
 - opstelplaats warmtepomp (WP)
 - opstelplaats expansievat
- VENTILATIE INSTALLATIE**
- opstelplaats gebalanceerde ventilatie (WTW)
 - afzuigpunt mechanische ventilatie plafond
 - afzuigpunt mechanische ventilatie wand
 - invoerpunt mechanische ventilatie plafond
 - bevoerpunt mechanische ventilatie wand
- BOUWKUNDIG RENVOOI**
- Kruipkijk
 - Entree symbol
 - betonwanden - langsevel 90 mm - koppelvel en woningscheidende wanden 100 mm
 - isolatie 160 mm
 - metselewerk 100 mm
 - gasbeton 70/100 mm
 - ongisoleerde metalstud wand 100 mm
 - geïsoleerde metalstud wand 100 mm
 - lichte scheidingswand
 - dakpakket
 - ribbenvloer 350 mm
 - betonvloer 200 mm
 - dekvloer 70 mm
 - wandgevelwerk vlg. technische omschrijving
- OPSTELPLAATS**
- opstelplaats verdelervoorverwarming
 - opstelplaats verwarmingselement in badkamer elektrisch
 - opstelplaats warmtepomp (WP)
 - opstelplaats expansievat
 - afzuigpunt mechanische ventilatie plafond
 - afzuigpunt mechanische ventilatie wand
 - invoerpunt mechanische ventilatie plafond
 - bevoerpunt mechanische ventilatie wand
 - Drainrichting Volgens DIN 1853
 - * Akoestische rooster / valdorpel / stofdorpel slaapkamerdeuren

Wijziging nr.	Wijziging datum	Wijziging omschrijving

Projectnaam: Heijmans Woon Concept Projectlocatie: Rosmalen Projectnr.: G-104059 / 17500.120	Opdrachtgever: Heijmans Vastgoed BV Architect: Van Marren Architecten Projectfase: Verkooptekening Onderwerp: 2e Verdieping + dakplan Blok H	Projectnr. 01: 030-040.91.11 Projectnr. 02: 030-040.91.11 Projectnr. 03: 030-040.91.11 Projectnr. 04: 030-040.91.11 Projectnr. 05: 030-040.91.11 Projectnr. 06: 030-040.91.11 Projectnr. 07: 030-040.91.11 Projectnr. 08: 030-040.91.11 Projectnr. 09: 030-040.91.11 Projectnr. 10: 030-040.91.11 Projectnr. 11: 030-040.91.11 Projectnr. 12: 030-040.91.11 Projectnr. 13: 030-040.91.11 Projectnr. 14: 030-040.91.11 Projectnr. 15: 030-040.91.11 Projectnr. 16: 030-040.91.11 Projectnr. 17: 030-040.91.11 Projectnr. 18: 030-040.91.11 Projectnr. 19: 030-040.91.11 Projectnr. 20: 030-040.91.11 Projectnr. 21: 030-040.91.11 Projectnr. 22: 030-040.91.11 Projectnr. 23: 030-040.91.11 Projectnr. 24: 030-040.91.11 Projectnr. 25: 030-040.91.11 Projectnr. 26: 030-040.91.11 Projectnr. 27: 030-040.91.11 Projectnr. 28: 030-040.91.11 Projectnr. 29: 030-040.91.11 Projectnr. 30: 030-040.91.11 Projectnr. 31: 030-040.91.11 Projectnr. 32: 030-040.91.11 Projectnr. 33: 030-040.91.11 Projectnr. 34: 030-040.91.11 Projectnr. 35: 030-040.91.11 Projectnr. 36: 030-040.91.11 Projectnr. 37: 030-040.91.11 Projectnr. 38: 030-040.91.11 Projectnr. 39: 030-040.91.11 Projectnr. 40: 030-040.91.11 Projectnr. 41: 030-040.91.11 Projectnr. 42: 030-040.91.11 Projectnr. 43: 030-040.91.11 Projectnr. 44: 030-040.91.11 Projectnr. 45: 030-040.91.11 Projectnr. 46: 030-040.91.11 Projectnr. 47: 030-040.91.11 Projectnr. 48: 030-040.91.11 Projectnr. 49: 030-040.91.11 Projectnr. 50: 030-040.91.11 Projectnr. 51: 030-040.91.11 Projectnr. 52: 030-040.91.11 Projectnr. 53: 030-040.91.11 Projectnr. 54: 030-040.91.11 Projectnr. 55: 030-040.91.11 Projectnr. 56: 030-040.91.11 Projectnr. 57: 030-040.91.11 Projectnr. 58: 030-040.91.11 Projectnr. 59: 030-040.91.11 Projectnr. 60: 030-040.91.11 Projectnr. 61: 030-040.91.11 Projectnr. 62: 030-040.91.11 Projectnr. 63: 030-040.91.11 Projectnr. 64: 030-040.91.11 Projectnr. 65: 030-040.91.11 Projectnr. 66: 030-040.91.11 Projectnr. 67: 030-040.91.11 Projectnr. 68: 030-040.91.11 Projectnr. 69: 030-040.91.11 Projectnr. 70: 030-040.91.11 Projectnr. 71: 030-040.91.11 Projectnr. 72: 030-040.91.11 Projectnr. 73: 030-040.91.11 Projectnr. 74: 030-040.91.11 Projectnr. 75: 030-040.91.11 Projectnr. 76: 030-040.91.11 Projectnr. 77: 030-040.91.11 Projectnr. 78: 030-040.91.11 Projectnr. 79: 030-040.91.11 Projectnr. 80: 030-040.91.11 Projectnr. 81: 030-040.91.11 Projectnr. 82: 030-040.91.11 Projectnr. 83: 030-040.91.11 Projectnr. 84: 030-040.91.11 Projectnr. 85: 030-040.91.11 Projectnr. 86: 030-040.91.11 Projectnr. 87: 030-040.91.11 Projectnr. 88: 030-040.91.11 Projectnr. 89: 030-040.91.11 Projectnr. 90: 030-040.91.11 Projectnr. 91: 030-040.91.11 Projectnr. 92: 030-040.91.11 Projectnr. 93: 030-040.91.11 Projectnr. 94: 030-040.91.11 Projectnr. 95: 030-040.91.11 Projectnr. 96: 030-040.91.11 Projectnr. 97: 030-040.91.11 Projectnr. 98: 030-040.91.11 Projectnr. 99: 030-040.91.11 Projectnr. 100: 030-040.91.11
--	--	---

VK-1.011 - H